



PLANTA DE LAYOUT
UBS CUPECÉ - WALDEMIRO PREGNOLATTO
ESCALA: 1:100

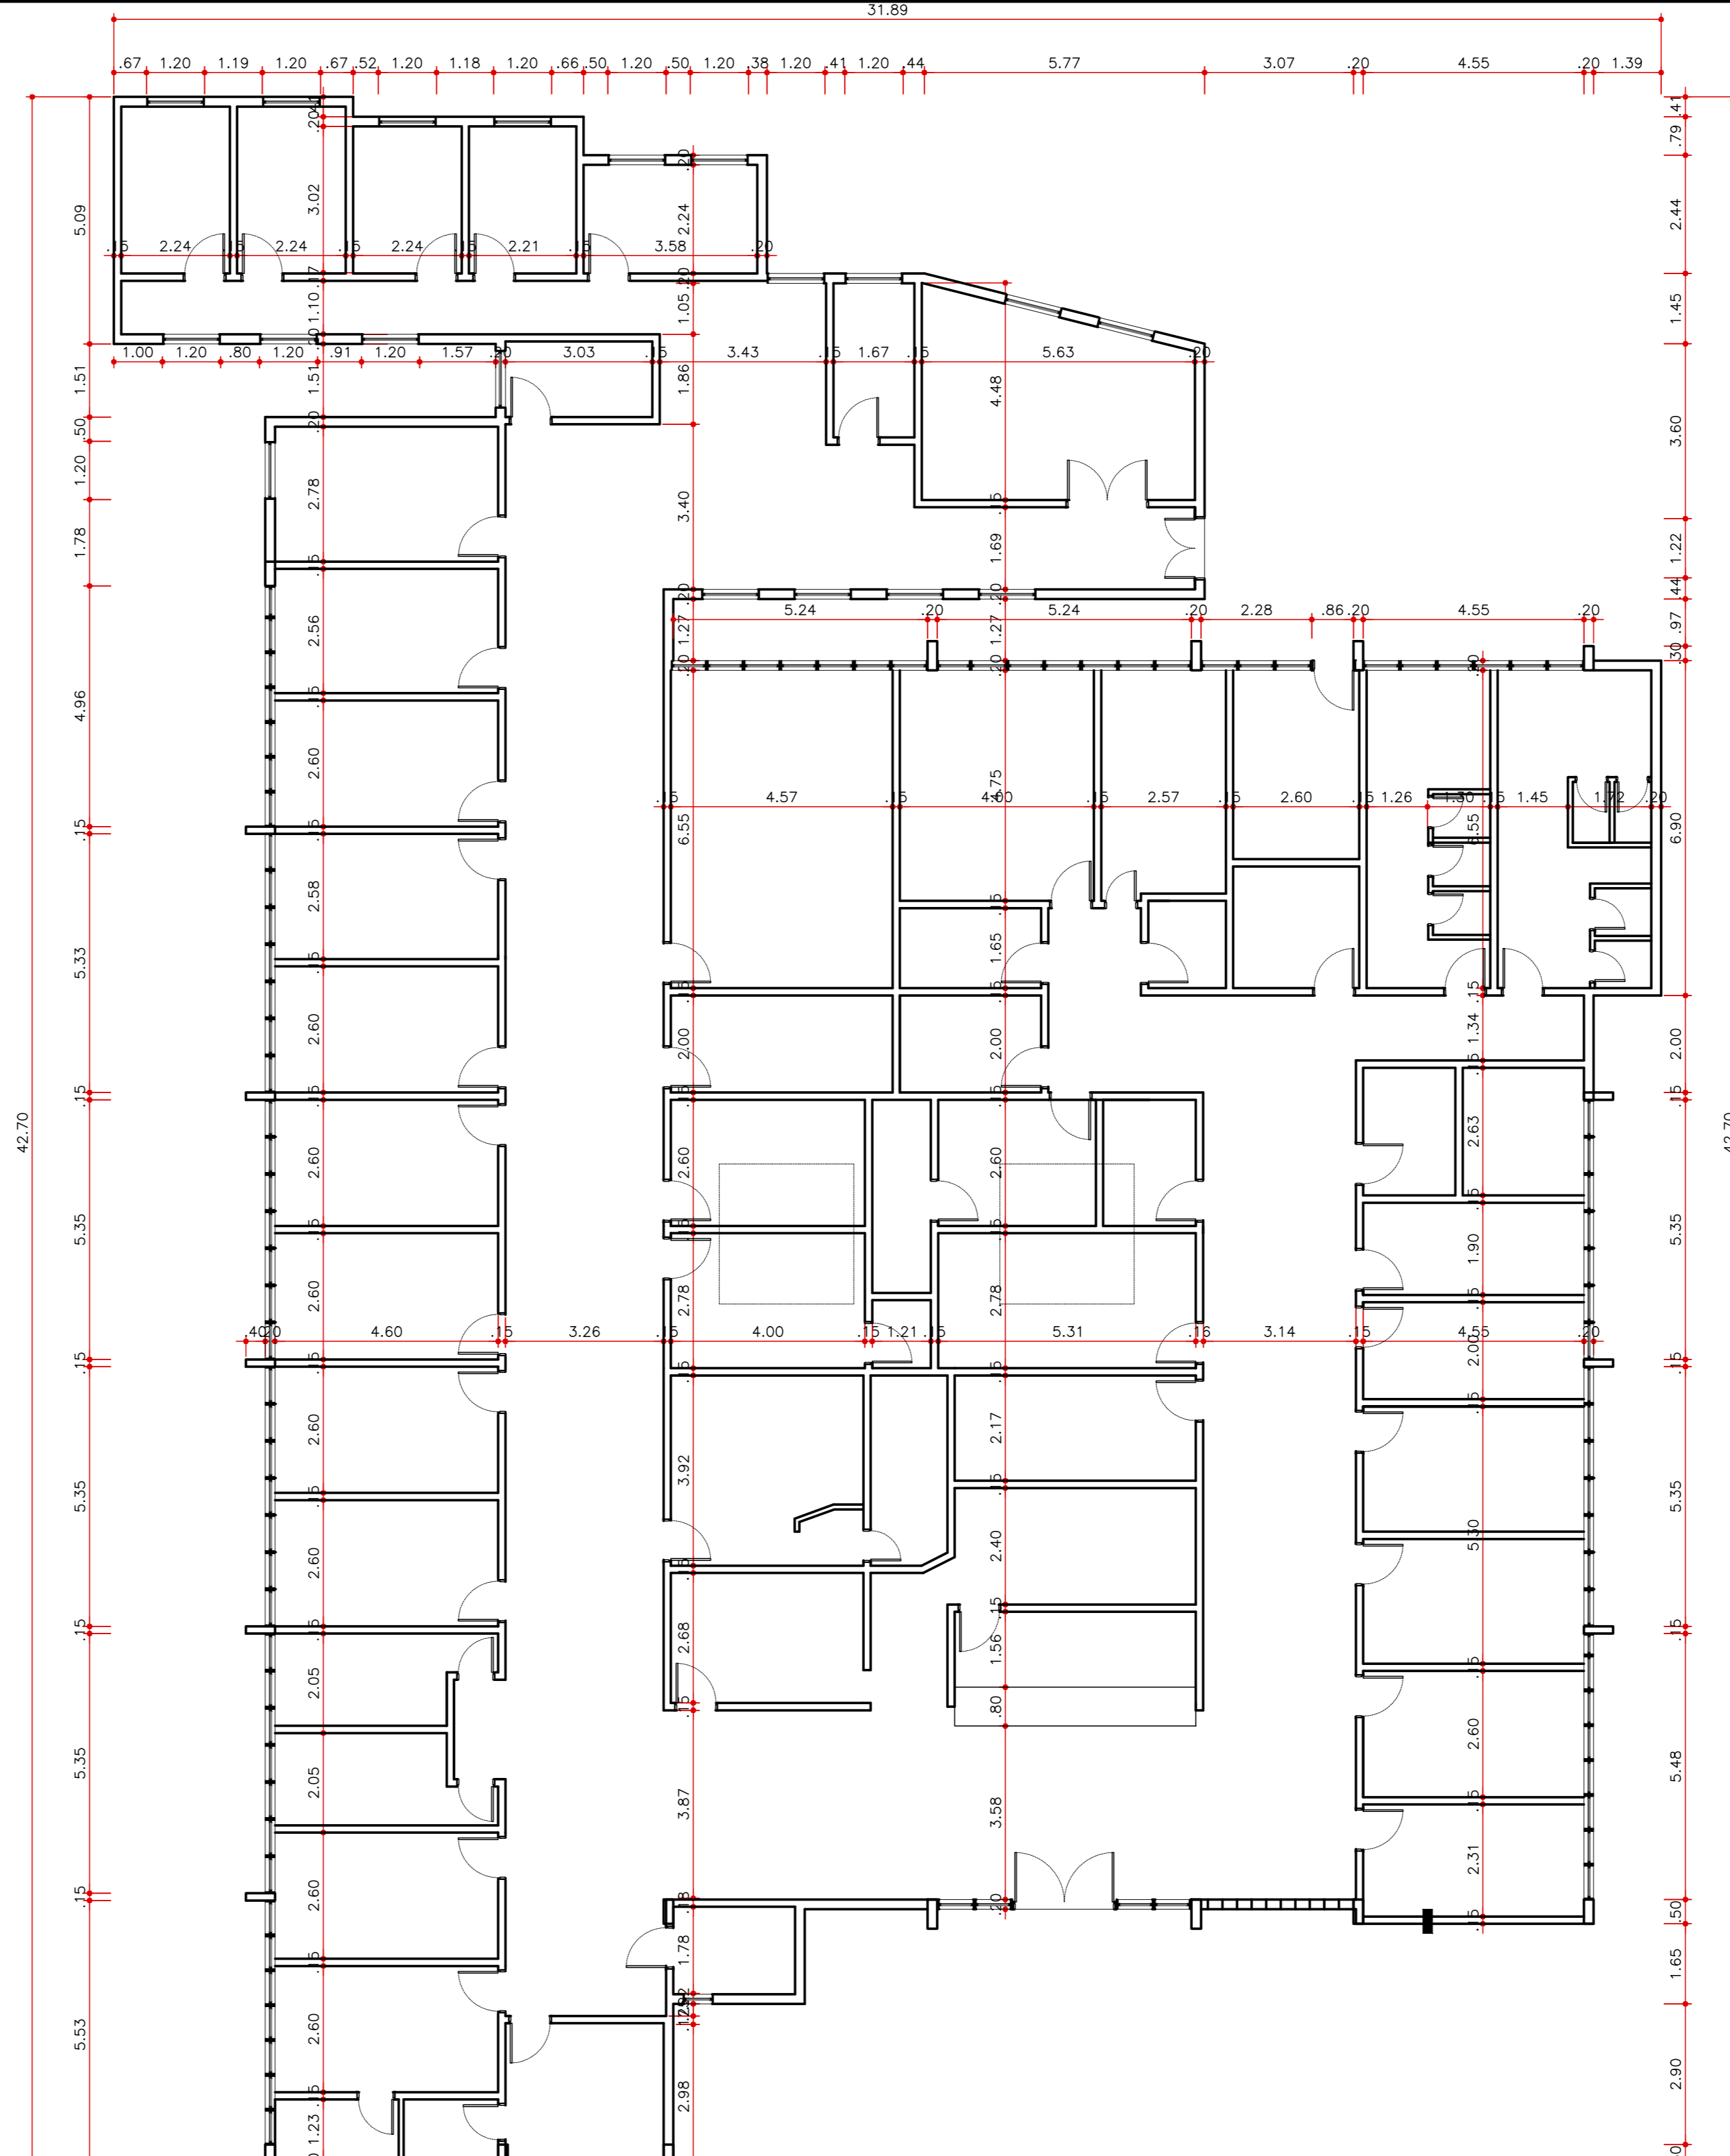

PLANTA DE DIMENSIONAMENTO
UBS CUPECÉ - WALDEMIRO PREGNOLATTO
ESCALA: 1:100

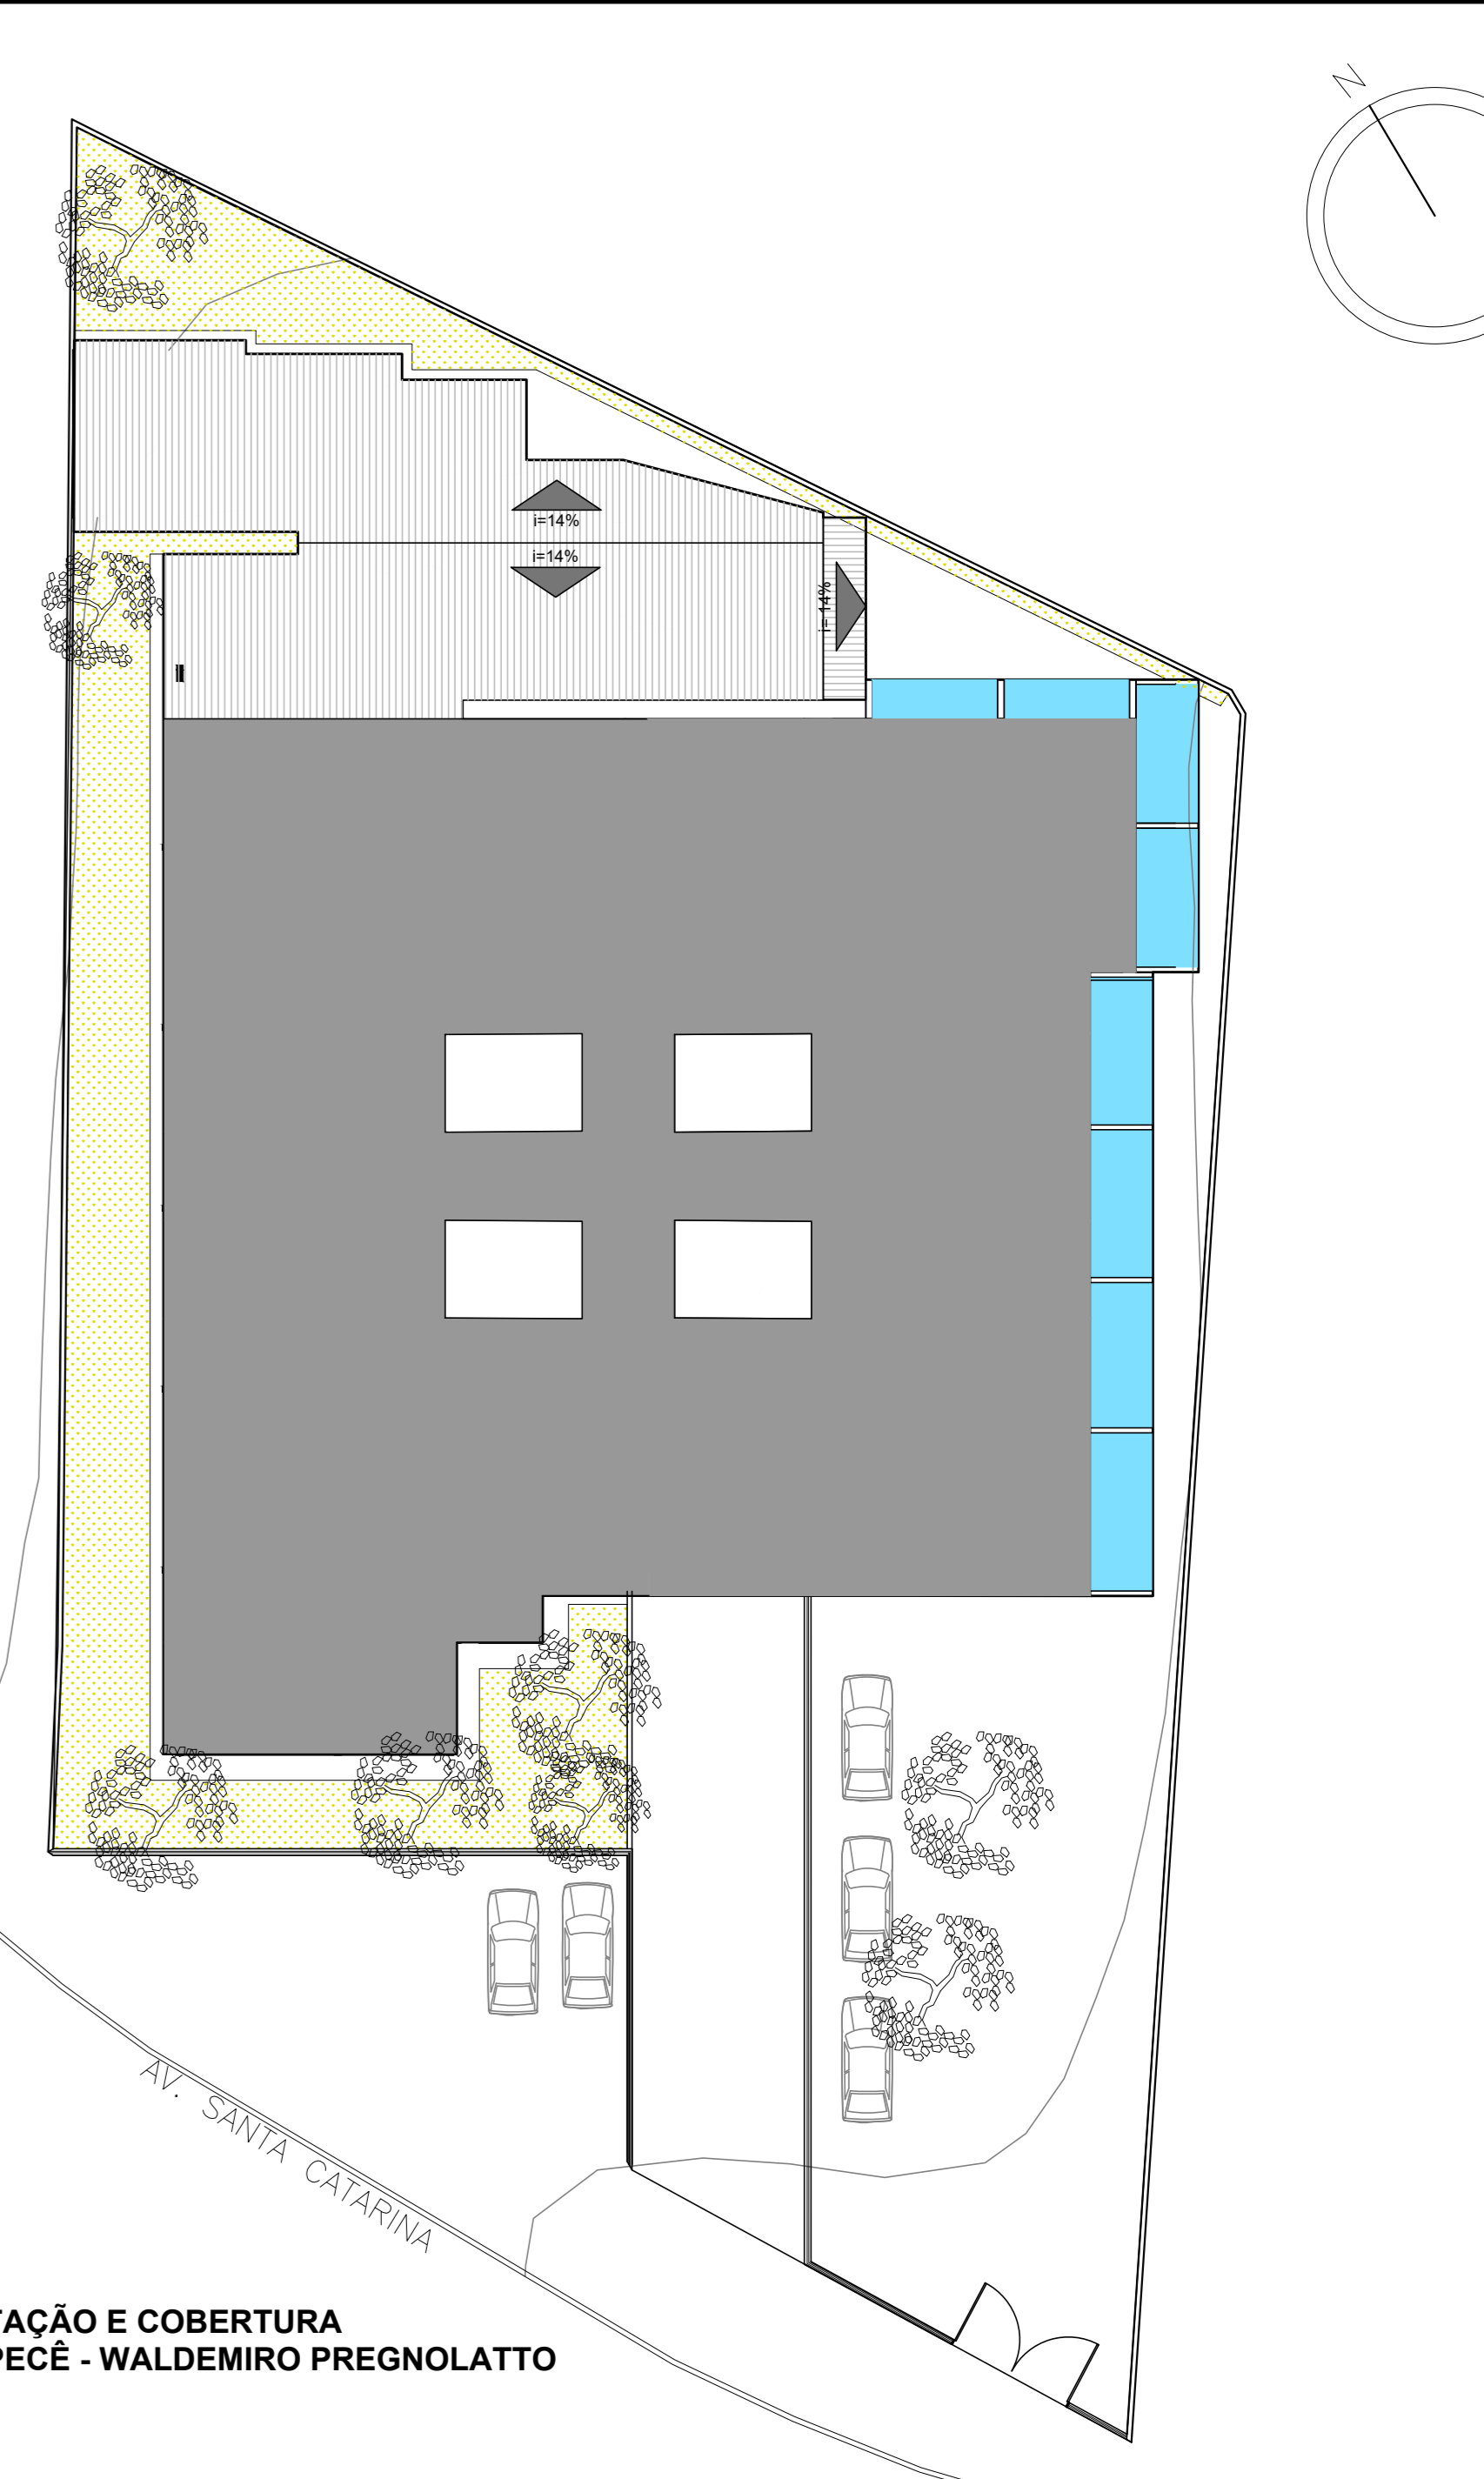

IMPLANTAÇÃO E COBERTURA
UBS CUPECÉ - WALDEMIRO PREGNOLATTO
ESCALA: 1:100

QUADRO DE ÁREA GERAL

DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)
ÁREA DO TERRENO	484,18
ÁREA DE PROTEÇÃO	407,10
ÁREA CONSTRUIDA	483,88
ÁREA ÚTIL	222,56
ÁREA DE RESERVA	48,38

QUADRO DE ÁREAS PAVIMENTADAS

ACABAMENTO	AMBIENTES	DESCRIÇÃO	PERÍMETRO (m)	PERÍMETRO (m)	ÁREA (m²)
CONCRETO LISO	CONSULTÓRIO 10	PAVIMENTAR COM TINTA ACRÍLICA LAQUEADA COM GELCO	11,36	2,07	33,74
	CONSULTÓRIO 11	PAVIMENTAR COM TINTA ACRÍLICA LAQUEADA COM GELCO	11,39	2,07	33,74
	CONSULTÓRIO 12	PAVIMENTAR COM TINTA ACRÍLICA LAQUEADA COM GELCO	10,54	2,07	31,78
TERRAZO	CONSULTÓRIO 1	PAVIMENTAR COM TINTA ACRÍLICA LAQUEADA COM GELCO	11,86	2,07	34,72
	CONSULTÓRIO 2	PAVIMENTAR COM TINTA ACRÍLICA LAQUEADA COM GELCO	11,86	2,07	34,72
	CONSULTÓRIO 3	PAVIMENTAR COM TINTA ACRÍLICA LAQUEADA COM GELCO	11,86	2,07	34,72
	CONSULTÓRIO 4	PAVIMENTAR COM TINTA ACRÍLICA LAQUEADA COM GELCO	11,86	2,07	34,72
	CONSULTÓRIO 5	PAVIMENTAR COM TINTA ACRÍLICA LAQUEADA COM GELCO	11,86	2,07	34,72
	CONSULTÓRIO 6	PAVIMENTAR COM TINTA ACRÍLICA LAQUEADA COM GELCO	11,86	2,07	34,72
	CONSULTÓRIO 7	PAVIMENTAR COM TINTA ACRÍLICA LAQUEADA COM GELCO	11,86	2,07	34,72
	CONSULTÓRIO 8	PAVIMENTAR COM TINTA ACRÍLICA LAQUEADA COM GELCO	11,86	2,07	34,72
	CONSULTÓRIO 9	PAVIMENTAR COM TINTA ACRÍLICA LAQUEADA COM GELCO	11,86	2,07	34,72
	CONSULTÓRIO 10	PAVIMENTAR COM TINTA ACRÍLICA LAQUEADA COM GELCO	11,36	2,07	33,74
	CONSULTÓRIO 11	PAVIMENTAR COM TINTA ACRÍLICA LAQUEADA COM GELCO	11,39	2,07	33,74
	CONSULTÓRIO 12	PAVIMENTAR COM TINTA ACRÍLICA LAQUEADA COM GELCO	10,54	2,07	31,78
	DEPÓSITO	DEPÓSITO DE TUBOS DE CIMENTO	5,47	0,00	1,42
	DEPÓSITO	DEPÓSITO DE TUBOS DE CIMENTO	5,47	0,00	1,42
	DEPÓSITO	DEPÓSITO DE TUBOS DE CIMENTO	5,47	0,00	1,42

QUADRO DE ÁREAS ACABAMENTO

AMBIENTES	DESCRIÇÃO	PERÍMETRO (m)	PERÍMETRO (m)	ÁREA (m²)	
ACABAMENTO DE PISO	CONCRETO LISO	11,36	2,07	33,74	
	TERRAZO	11,39	2,07	33,74	
TERRAZO	CONSULTÓRIO 1	11,86	2,07	34,72	
	CONSULTÓRIO 2	11,86	2,07	34,72	
	CONSULTÓRIO 3	11,86	2,07	34,72	
	CONSULTÓRIO 4	11,86	2,07	34,72	
	CONSULTÓRIO 5	11,86	2,07	34,72	
	CONSULTÓRIO 6	11,86	2,07	34,72	
	CONSULTÓRIO 7	11,86	2,07	34,72	
	CONSULTÓRIO 8	11,86	2,07	34,72	
	CONSULTÓRIO 9	11,86	2,07	34,72	
	CONSULTÓRIO 10	11,36	2,07	33,74	
	CONSULTÓRIO 11	11,39	2,07	33,74	
	CONSULTÓRIO 12	10,54	2,07	31,78	
	DEPÓSITO	DEPÓSITO DE TUBOS DE CIMENTO	5,47	0,00	1,42
	DEPÓSITO	DEPÓSITO DE TUBOS DE CIMENTO	5,47	0,00	1,42
	DEPÓSITO	DEPÓSITO DE TUBOS DE CIMENTO	5,47	0,00	1,42

QUADRO DE QUANTIDADES

ACABAMENTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	
ACABAMENTO DE PISO	CONCRETO LISO	450,00	
	TERRAZO	460,00	
TERRAZO	CONSULTÓRIO 1	450,00	
	CONSULTÓRIO 2	450,00	
	CONSULTÓRIO 3	450,00	
	CONSULTÓRIO 4	450,00	
	CONSULTÓRIO 5	450,00	
	CONSULTÓRIO 6	450,00	
	CONSULTÓRIO 7	450,00	
	CONSULTÓRIO 8	450,00	
	CONSULTÓRIO 9	450,00	
	CONSULTÓRIO 10	450,00	
	CONSULTÓRIO 11	450,00	
	CONSULTÓRIO 12	450,00	
	DEPÓSITO	DEPÓSITO DE TUBOS DE CIMENTO	450,00
	DEPÓSITO	DEPÓSITO DE TUBOS DE CIMENTO	450,00
	DEPÓSITO	DEPÓSITO DE TUBOS DE CIMENTO	450,00

QUADRO DE QUANTIDADES

ACABAMENTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	
ACABAMENTO DE PISO	CONCRETO LISO	450,00	
	TERRAZO	460,00	
TERRAZO	CONSULTÓRIO 1	450,00	
	CONSULTÓRIO 2	450,00	
	CONSULTÓRIO 3	450,00	
	CONSULTÓRIO 4	450,00	
	CONSULTÓRIO 5	450,00	
	CONSULTÓRIO 6	450,00	
	CONSULTÓRIO 7	450,00	
	CONSULTÓRIO 8	450,00	
	CONSULTÓRIO 9	450,00	
	CONSULTÓRIO 10	450,00	
	CONSULTÓRIO 11	450,00	
	CONSULTÓRIO 12	450,00	
	DEPÓSITO	DEPÓSITO DE TUBOS DE CIMENTO	450,00
	DEPÓSITO	DEPÓSITO DE TUBOS DE CIMENTO	450,00
	DEPÓSITO	DEPÓSITO DE TUBOS DE CIMENTO	450,00

QUADRO DE QUANTIDADES

ACABAMENTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	
ACABAMENTO DE PISO	CONCRETO LISO	450,00	
	TERRAZO	460,00	
TERRAZO	CONSULTÓRIO 1	450,00	
	CONSULTÓRIO 2	450,00	
	CONSULTÓRIO 3	450,00	
	CONSULTÓRIO 4	450,00	
	CONSULTÓRIO 5	450,00	
	CONSULTÓRIO 6	450,00	
	CONSULTÓRIO 7	450,00	
	CONSULTÓRIO 8	450,00	
	CONSULTÓRIO 9	450,00	
	CONSULTÓRIO 10	450,00	
	CONSULTÓRIO 11	450,00	
	CONSULTÓRIO 12	450,00	
	DEPÓSITO	DEPÓSITO DE TUBOS DE CIMENTO	450,00
	DEPÓSITO	DEPÓSITO DE TUBOS DE CIMENTO	450,00
	DEPÓSITO	DEPÓSITO DE TUBOS DE CIMENTO	450,00

QUADRO DE QUANTIDADES

ACABAMENTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	
ACABAMENTO DE PISO	CONCRETO LISO	450,00	
	TERRAZO	460,00	
TERRAZO	CONSULTÓRIO 1	450,00	
	CONSULTÓRIO 2	450,00	
	CONSULTÓRIO 3	450,00	
	CONSULTÓRIO 4	450,00	
	CONSULTÓRIO 5	450,00	
	CONSULTÓRIO 6	450,00	
	CONSULTÓRIO 7	450,00	
	CONSULTÓRIO 8	450,00	
	CONSULTÓRIO 9	450,00	
	CONSULTÓRIO 10	450,00	
	CONSULTÓRIO 11	450,00	
	CONSULTÓRIO 12	450,00	
	DEPÓSITO	DEPÓSITO DE TUBOS DE CIMENTO	450,00
	DEPÓSITO	DEPÓSITO DE TUBOS DE CIMENTO	450,00
	DEPÓSITO	DEPÓSITO DE TUBOS DE CIMENTO	450,00

QUADRO DE QUANTIDADES

ACABAMENTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	
ACABAMENTO DE PISO	CONCRETO LISO	450,00	
	TERRAZO	460,00	
TERRAZO	CONSULTÓRIO 1	450,00	
	CONSULTÓRIO 2	450,00	
	CONSULTÓRIO 3	450,00	
	CONSULTÓRIO 4	450,00	
	CONSULTÓRIO 5	450,00	
	CONSULTÓRIO 6	450,00	
	CONSULTÓRIO 7	450,00	
	CONSULTÓRIO 8	450,00	
	CONSULTÓRIO 9	450,00	
	CONSULTÓRIO 10	450,00	
	CONSULTÓRIO 11	450,00	
	CONSULTÓRIO 12	450,00	
	DEPÓSITO	DEPÓSITO DE TUBOS DE CIMENTO	450,00
	DEPÓSITO	DEPÓSITO DE TUBOS DE CIMENTO	450,00
	DEPÓSITO	DEPÓSITO DE TUBOS DE CIMENTO	450,00

- NOTAS DE ACESSIBILIDADE**
- A COBERTURA DESENHALADA EM ACORDO COM O ITEM 05 DA NBR 9050/15 PRECISAR FICAR NO PISO E TERMINAR DAS RAMPAS E ESCADAS NAS CONDIÇÕES DO ITEM 5.4.6.
 - SERÃO INSTALADAS MAQUETAS DE ALUMINIAÇÃO.
 - OS INTERRUPTORES TERÃO $\geq 1,00m$ DO PISO ACABADO.
 - AS PONTAS TERÃO NO MÁXIMO DE 0,80cm.
 - AS DRENAS TERÃO VÃO LIVRE MÁXIMO DE 1,5 cm, NAS CONDIÇÕES DO ITEM 5.5.5 DA NBR 9050/15.
 - CORRIMO DAS ESCADAS TERÁ ALURA $H1=1,10m$ E $H2=0,20m$ DO PISO ACABADO PARA CES E EMERG. EMPLANTADA EM ÁREAS EXTERNAS, TERÃO 30cm DO PISO ACABADO.
 - OS CORRIMO DAS RAMPAS COM ALURA $H1=0,70m$ E $H2=0,20m$ DO PISO ACABADO EM QUALQUER EDIFICAÇÃO.
 - A DIFERENÇA DE NÍVEL ENTRE PISOS GRAMADOS E CIMENTADOS SERÁ MENOR DO QUE A 5,0cm.
 - AS SOLERIAS NOS PORTÕES E CAÇÓIAS TERÃO NO MÁXIMO 0,50cm DE ALURA.
 - OS SANGUÍAS ACESSÍVEIS ESTARÃO DE ACORDO COM ITEM 7.2 DA NBR 9050.
 - A BARRANDA NOS BANHEIROS TERÁ $H=0,80m$ E ALURA LIVRE MÍNIMA DE 0,35m DO PISO.
 - SERÃO PREVISTOS BEBEDOUROS ACESSÍVEIS.
 - OS BALCÕES E QUADROS TERÃO ALURA $\geq 0,80m$ E ALURA LIVRE MÍNIMA DE 0,75m DO PISO.
 - AS CAÇÓIAS EXTERNAS SERÃO EQUIPADAS COM O DRETORE A 90º GRAU/200cm ATENÇÃO A NORMA ABNT NBR 13131/13 E A CRIBRE TERÁ DIMENSÃO MÍNIMA DE 1,10 x 1,00 (LARGURA x ALTURA PROFUNDIDADE).
- NOTAS:**
- CONFIRMAR MEDIDAS LOCAIS.

REVISÕES:

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DATA	VISTO
001	EMISSÃO INICIAL	15/05/2020	BARBARA