[illegible]

Torneira para rede de duto tipo R15
Bases H=40cm do piso / Altura H=120m do piso
Montada em caixa 4"x4" de embudo / modo e placa para uma posição

Placa para rede de TV
Bases H=40cm do piso / Altura H=120m do piso
Montada em caixa 4"x4" de embudo / modo e placa para uma posição


Placa para rede de TV
Bases H=40cm do piso / Altura H=120m do piso e Altura H=20cm do piso
Montada em caixa 4"x4" de embudo / modo e placa para uma posição

Conector de Cables - Macho e fêmea para conexão de cabo de fibra óptica
Montado em caixa 4"x4" de embudo / modo e placa para uma posição

Sistema de alarme FPM com indicador audível Acoplador tipo bobinas (500, bobina bobinado), Estrada 10 a 240 VAC, 50/60Hz.
Pressão sonora muito forte, com duração de 10 segundos.
Indicador luminoso vermelho, com duração de 10 segundos.
Bateria 2x3V, com inscrição "EMERGENCIA", tipo isolados para emalagem, com as descrições "EM CASO DE EMERGENCIA PRESSIONAR O BOTÃO" e "EMERGENCIA CADABRANTES", tipo isolados em alumínio com descrição em Braille.

Pressão sonora de CFTV em caixa 4"x4" com tempo curto, embutida no teto.

SEÇÃO DO CONDUTOR FASE (mm ²)	SEÇÃO MÍNIMA DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO (mm ²)
1,5	1,5
2,5	2,5
4	4
6	6
10	10
16, 25 e 35	16
50	25
70	35
95	50
120	70
150 e 185	95
240	120
300	150

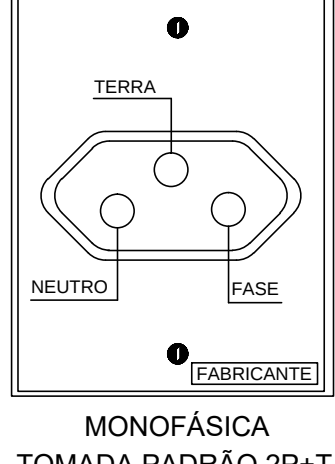

- TODOS OS CONDUTORES COM PASSAGENS SUBTERRÂNEAS TERÃO OBRIGATORIAMENTE ISOLAÇÃO DE 1kV. OS DEMAIS CONDUTORES TERÃO ISOLAÇÃO PVG - 750V- ANTI- CHAMA
- OS CONDUTORES DE DIÂMETRO SUPERIOR A 6mm² SERÃO CABOS
- ELÉTRUTROS NÃO COTADOS DE 3/4"
- CONDUTORES NÃO COTADOS DE 8,5mm²
- TODAS AS TENSÕES OU DOS RESPECTIVOS CÍRCULOS DISCRIMINADAS, AS MESAS FORM CONSIDERADAS COM POTENCIA DE 100% CADA
- NÃO DEVERÃO SEREM UTILIZADOS DISJUNTORES UNIPOLARES EM ACOPLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES BIPOLARES OU TRIPOLARES
- PADRONIZAÇÃO DE CORES POR TIPO DE CONDUTOR:
 - CONDUTOR FASE - PRETO, BRANCO, VERMELHO OU CINZA
 - CONDUTOR NEUTRO - AZUL CLARO
 - CONDUTOR TERRA - VERDE
 - RETORNO - AMARELO
- TODAS AS MASSAS METÁLICAS DEVERÃO SER ATERRADAS

		ASSINATURA
EQUIPE TÉCNICA EM TEC. EXP.	ANÁLISE DE ARQUITETURA	ARQ. FERNANDO A. TAVARES - CAU 42390-2
	ANÁLISE DE ESTRUTURA	ENG. João Luis Marandini Biscari - CREA nº 171.587.456-8
	ANÁLISE DE ELÉTRICA	ENG. VALDIR PETRODION - CREA nº 0601151544
	ANÁLISE DE HIDRÁULICA	ENG. ZELIA R. BERNI - CREA nº 080157852
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		ENG. EDUARDO JOSÉ B. O. GRATA - CREA nº 5081939774

EDIF 3

PMSP - SIURB - EDIF
PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES