

Monitoramento da qualidade da água

Novembro - 2022

A Coordenadoria de Vigilância em Saúde (COVISA) por meio da Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental (DVISAM) e as Unidades de Vigilância em Saúde (UVIS) realizam as ações do Programa VIGIAGUA do Município de São Paulo.

As UVIS efetuam coletas mensais de amostras de água para fins de consumo humano provenientes do Sistema de Abastecimento Público - SAA (SABESP) e/ou Soluções Alternativas Coletivas - SAC - de Abastecimento de Água (poços, minas e bicas), com o objetivo de averiguar a qualidade da água fornecida à população da cidade de São Paulo e prevenir riscos à saúde humana. Mensalmente é prevista coleta de 363 amostras de água pelas UVIS, distribuídas no território das 32 subprefeituras do Município.

No momento da coleta da amostra de água é realizada medição de temperatura e cloro residual livre, e encaminha-se amostras ao Laboratório de Controle de Qualidade em Saúde (LCQS) da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (COVISA) para análise dos parâmetros: cor aparente, turbidez, fluoreto, nitrato, amônia, pH, coliformes totais e Escherichia coli. Constatadas desconformidades, são desencadeadas ações de orientação e adoção de medidas corretivas para garantir os padrões de qualidade da água para consumo humano.

Neste mês foram coletadas 351 amostras de água, sendo:


Em SAA

- 326 do plano de amostragem
- 14 decorrentes de investigação, as quais contemplam surtos e denúncias

Em SAC:

- 2 do plano de amostragem
- 9 decorrentes de investigação, as quais contemplam surtos e denúncias

Abaixo segue análise referente aos resultados das amostras realizadas no Sistema de Abastecimento Público (SABESP).

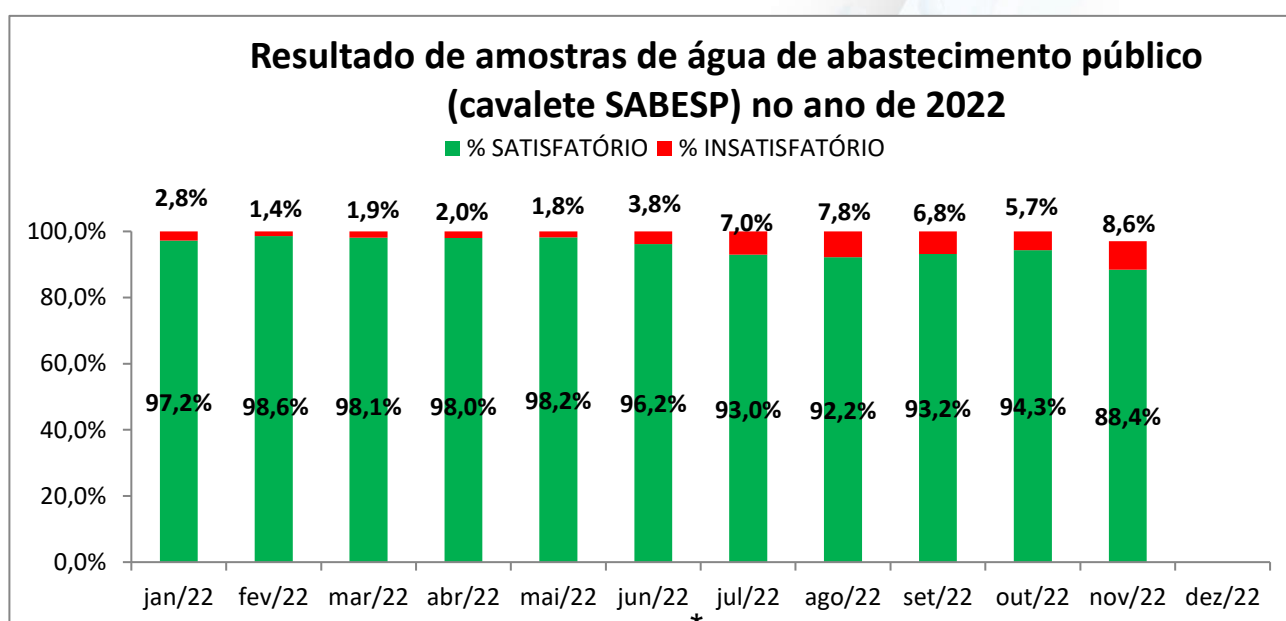

* A partir de Junho/2022 os resultados de Cloro Residual Livre foram considerados para classificação da amostra em insatisfatória ou satisfatória, conforme Portaria GM/MS nº 888/2021.

Nas análises de água, contabilizadas no gráfico acima, foram considerados os resultados (satisfatórios e insatisfatórios) dos seguintes parâmetros: cor aparente, turbidez, fluoreto, nitrato, amônia, cloro residual livre e Escherichia coli, conforme estabelecido pela Portaria GM/MS nº 888/2021.

Resultados das coletas realizadas no Sistema de Abastecimento Público (SAA) em Novembro de 2022, por subprefeitura e parâmetros do Plano de Amostragem do Município de São Paulo, considerados de maior relevância na avaliação da qualidade da água para consumo humano.

UNIDADES	Nº DE COLETAS REALIZADAS SAA (CAVALETE SABESP)	CRL Nº DE COLETAS DESACORDO	<i>ESCHERICHIA COLI</i> Nº DE COLETAS DESACORDO	TURBIDEZ Nº DE COLETAS DESACORDO
Aricanduva	11	2	0	0
Butantã	9	0	0	0
Campo Limpo	11	0	0	0
Capela do Socorro	9	1	0	0
Casa Verde	11	0	0	0
Cidade Ademar	10	2	0	0
Cidade Tiradentes	11	1	0	0
Ermelino Matarazzo	11	0	0	0
Freguesia do O	11	0	0	0
Guaianases	11	1	0	0
Ipiranga	10	2	0	0
Itaim Paulista	11	0	0	0
Itaquera	11	1	0	0
Jabaquara	11	2	0	0
Jaçanã	11	2	0	0
Lapa	11	2	0	1
M Boi Mirim	11	2	0	0
Mooca	11	0	0	1
Parelheiros	10	0	0	0
Penha	0	0	0	0
Perus	0	0	0	0
Pinheiros	11	2	0	0
Pirituba	11	1	0	0
Santana	6	0	0	0
Santa Cecília	6	0	0	0
Santo Amaro	11	0	1	0
São Mateus	11	4	0	0
São Miguel	11	1	1	1
Sapopemba	11	0	0	0
Sé	11	0	0	1
Vila Maria	11	0	0	0
Vila Mariana	11	0	0	0
Vila Prudente	11	2	1	2